


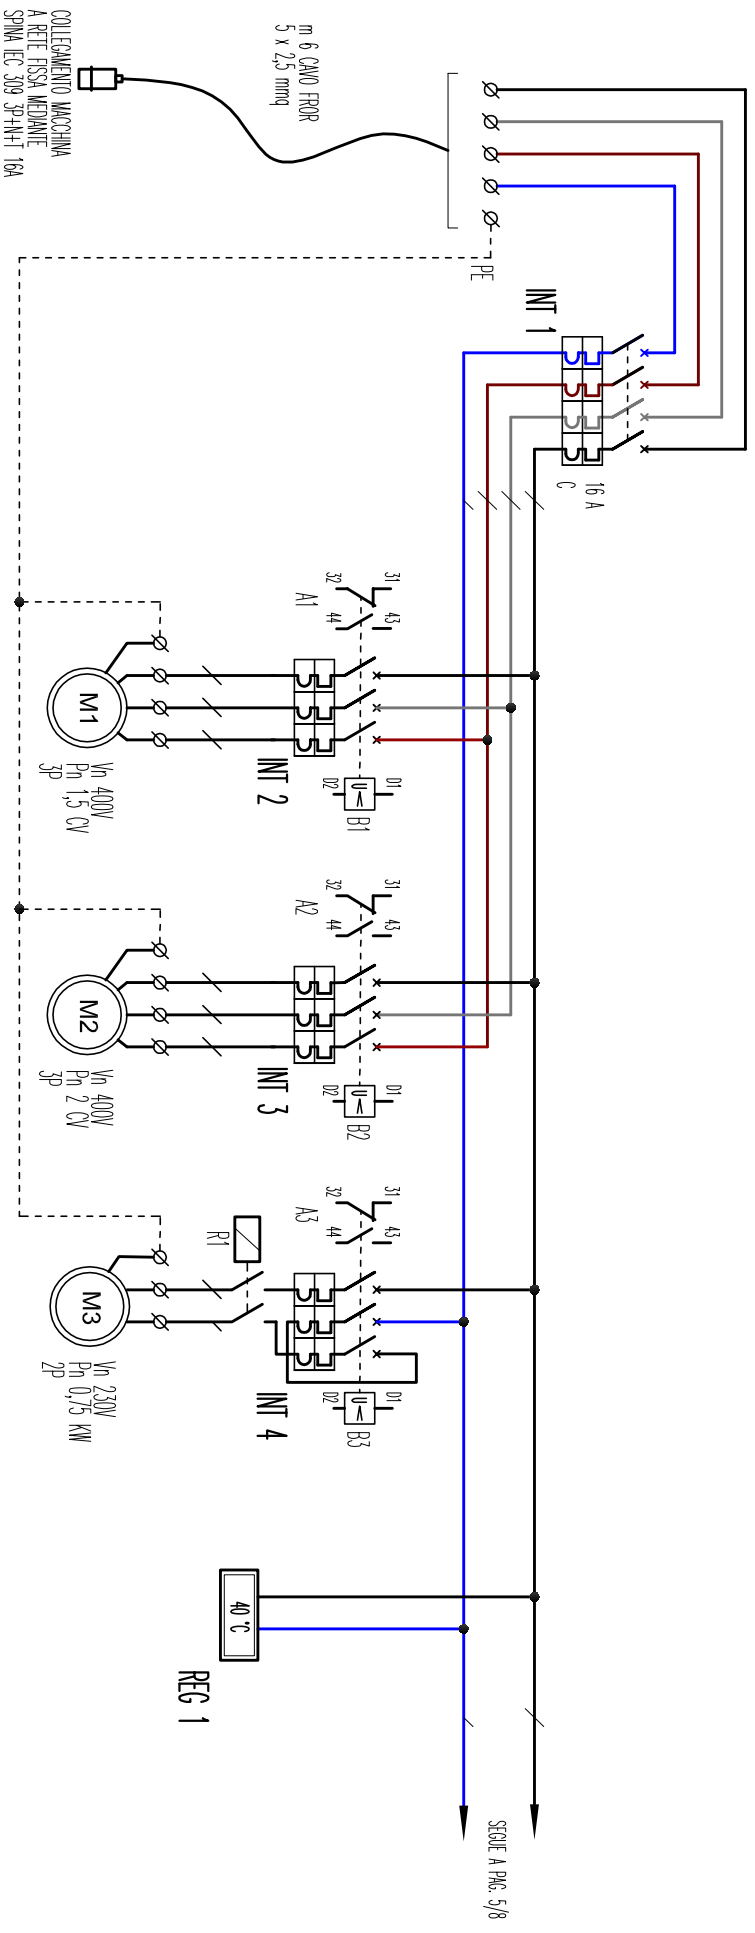

E' vietata la riproduzione parziale o integrale non autorizzata del presente elaborato.

RIFERIMENTO POSIZIONE	01
DESCRIZIONE CIRCUITO UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE QUADRO
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA	L1-L2-L3-N
TENSIONE	400 (V)
POTENZA PRESUNTA CARICO	9900 (W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA	16 (A)
MARCA INTERRUTTORE/ FUSIBILE	
MODELLO	
N° POLI	4
CORRENTE NOMINALE	16 (A)
CURVA INTERVENTO	
CORRENTE DIFFERENZIALE	(A)
POTERE DI INTERRUZIONE	6000 (A)
FUSIBILE - TAGLIA	-- (A)
TIPOLOGIA CONDUITTURA	NOTV-K
SEZIONE FASE ADOTTATA	mmq
SEZIONE NEUTRO	mmq
SEZIONE PE	mmq
LUNGHEZZA CONSIDERATA LINEA	2 mt
TIPO POSA (CEI35024)	--

02	ALIMENTAZIONE MOTORE 1 COCCLEA
L1-L2-L3	
400 (V)	
(W)	
(A)	
3	
(A)	
FROR	
2,5 mmq	
-- mmq	
2,5 mmq	
2 mt	
--	

03	ALIMENTAZIONE MOTORE VENTILATORE
L1-L2-L3	
400 (V)	
(W)	
(A)	
3	
(A)	
FROR	
2,5 mmq	
-- mmq	
2,5 mmq	
2 mt	
--	

04	ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
L1-N	
230 (V)	
(W)	
(A)	
2-3	
(A)	
FROR	
1,5 mmq	
-- mmq	
1,5 mmq	
2 mt	
--	

05	TERMOREGOLATORE
L1-N	
230 (V)	
(W)	
(A)	
2	
(A)	
NOTV-K	
1,5 mmq	
-- mmq	
1,5 mmq	
2 mt	
--	