


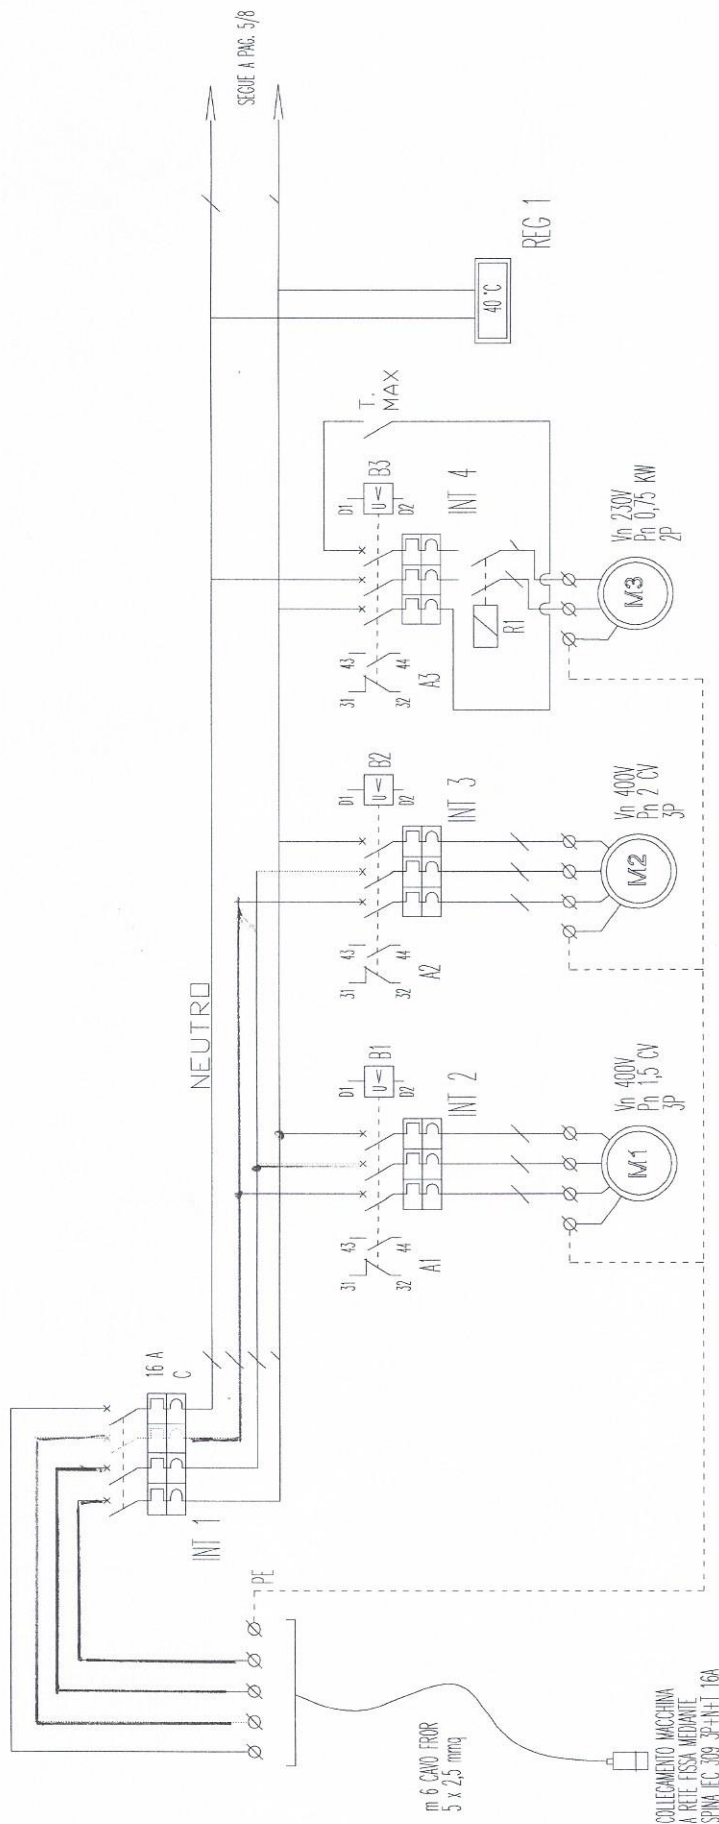

REFERIMENTO POSIZIONE	01
DESCRIZIONE CIRCUITO UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE QUADRO
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA	L1-L2-L3-N
TENSIONE	400 (V)
POTENZA PRESUNTA CARICO	9900 (W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA	16 (A)
MARCA INTERRUTTORE/FUSIBILE	
MODELLO	
N° POLI	4
CORRENTE NOMINALE	16 (A)
CURVA INTERVENTO	
CORRENTE DIFFERENZIALE	(A)
POTERE D'INTERRUZIONE	6000 (A)
FUSIBILE - TAGLIA	-- (A)
TIPOLOGIA CONDUTTORA	N07V-K
SEZIONE FASE ADOTTATA	mmq
SEZIONE NEUTRO	mmq
SEZIONE PE	mmq
LUNGHEZZA CONSIDERATA LINEA	mt
TIPO POSA (CENSURA)	2 --

03	
ALIMENTAZIONE MOTORE VENTILATORE	
L1-L2-L3	
400	(V)
	(W)
	(A)
3	(A)
	(A)
	(A)
	(A)
FROR	
2,5	mmq
-	mmq
2,5	mmq
2	mm
-	
-	


05	TERMOREGOLATORE			
	L1-N			
	230	(V)		
		(W)		
		(A)		
	2		(A)	
			(A)	
			(A)	
			(A)	
	N07V-K			
	1,5	mmq		
	-	mmq		
	1,5	mmq		
	2	mt		
	- -			

Tensione di alimentazione 400V AC
Grado di protezione involucro IP65

Cavi: cablaggio NO7V-K
alim. Motori FROR

QUADRO TIPO
QES400

PAGINA 114

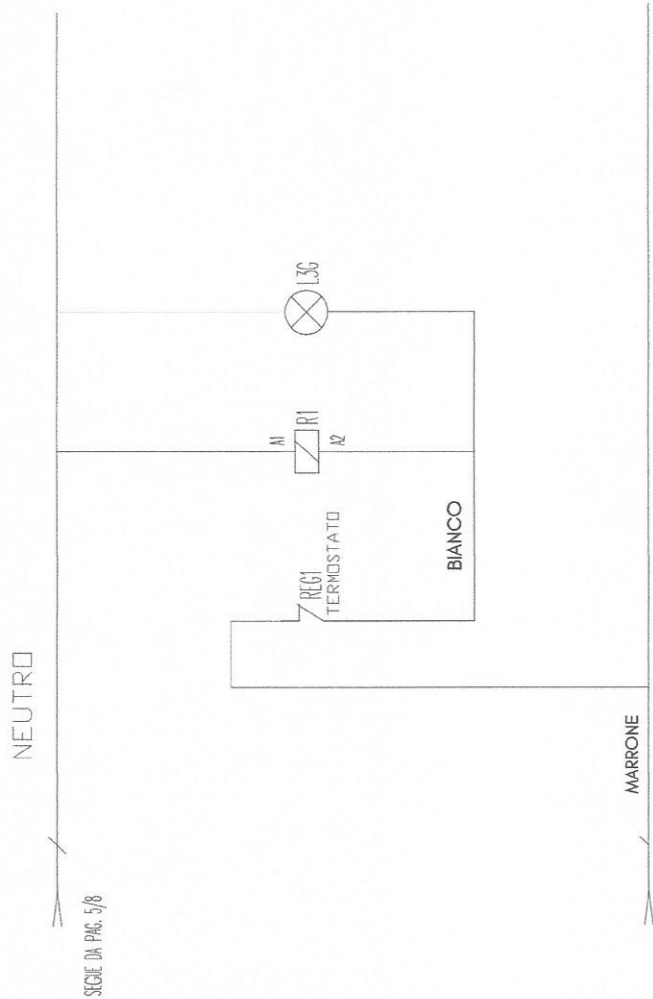

posizione	13	14	15	16
testo		CONTATTO SONDA TERMOREGOLATORE	RELE' 2P COMANDO BRUCIATORE	SEGNALEZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE
sezione	2x1 mmq	2x1 mmq	2x1 mmq	2x1 mmq
tensione	(V)	(V)	(V)	(V)
Potenza	(W)	(W)	(W)	(W)
corrente	(A)	(A)	(A)	(A)

QUADRO ESSICCATORE 400V D.0

CARATTERISTICHE QUADRO:
 CHIUSURA A CHIAVE
 PORTA CON OBLO' TRASPARENTE

Tensione di alimentazione 400V AC
 Grado di protezione involucro IP65

Cavi: cablaggio N07V-K
 alim. Motori FROR

QUADRO TIPO
 QES400

PAGINA
 4/7

FRONTE QUADRO

