
E' vietata la riproduzione parziale o integrale non autorizzata del presente elaborato.

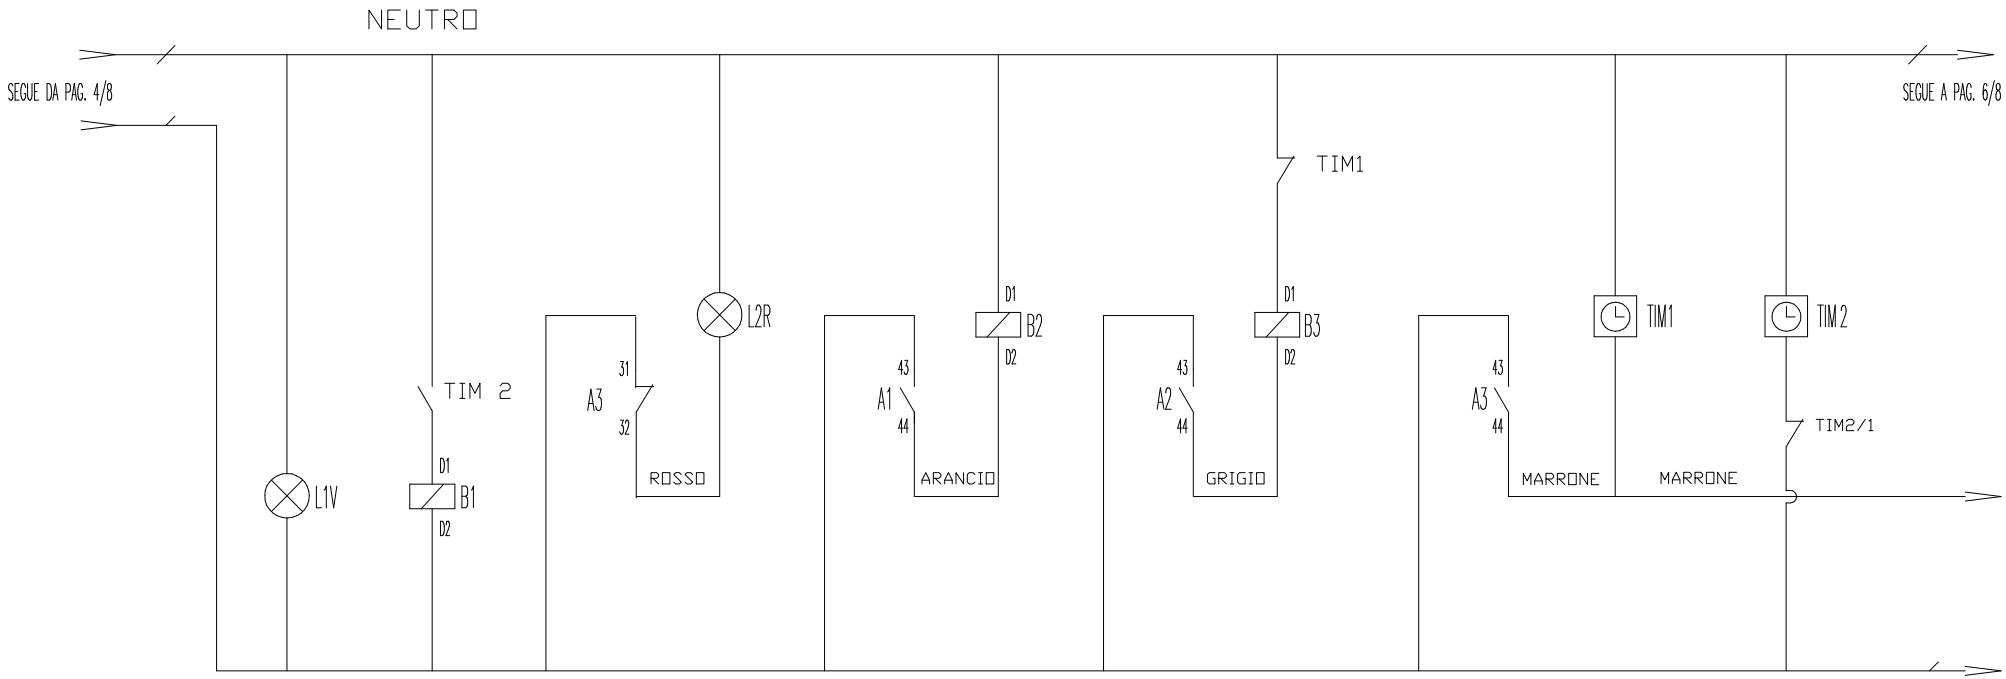

posizione		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12	
testo		SPIA PRESENZA RETE AUSILIARI -		ALIMENTAZIONE SGANCIATORE TENSIONE INT. 2		CONTATTO AUSILIARIO NC INT. 2		CONTATTO AUSILIARIO NC INT. 3		CONTATTO AUSILIARIO NO RELE' R2		SEGNALAZIONE ANOMALIA MOTORI		CONTATTO AUSILIARIO NO INT. 2		ALIM. SGANCIATORE DI TENSIONE INT. 3		CONTATTO AUSILIARIO NO INT. 3		TIMER A TELAIO APERTO 1		TIMER A TELAIO APERTO 2			
sezione		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq		2x1 mmq	
tensione	(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)		(V)
Potenza	(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)		(W)
corrente	(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)