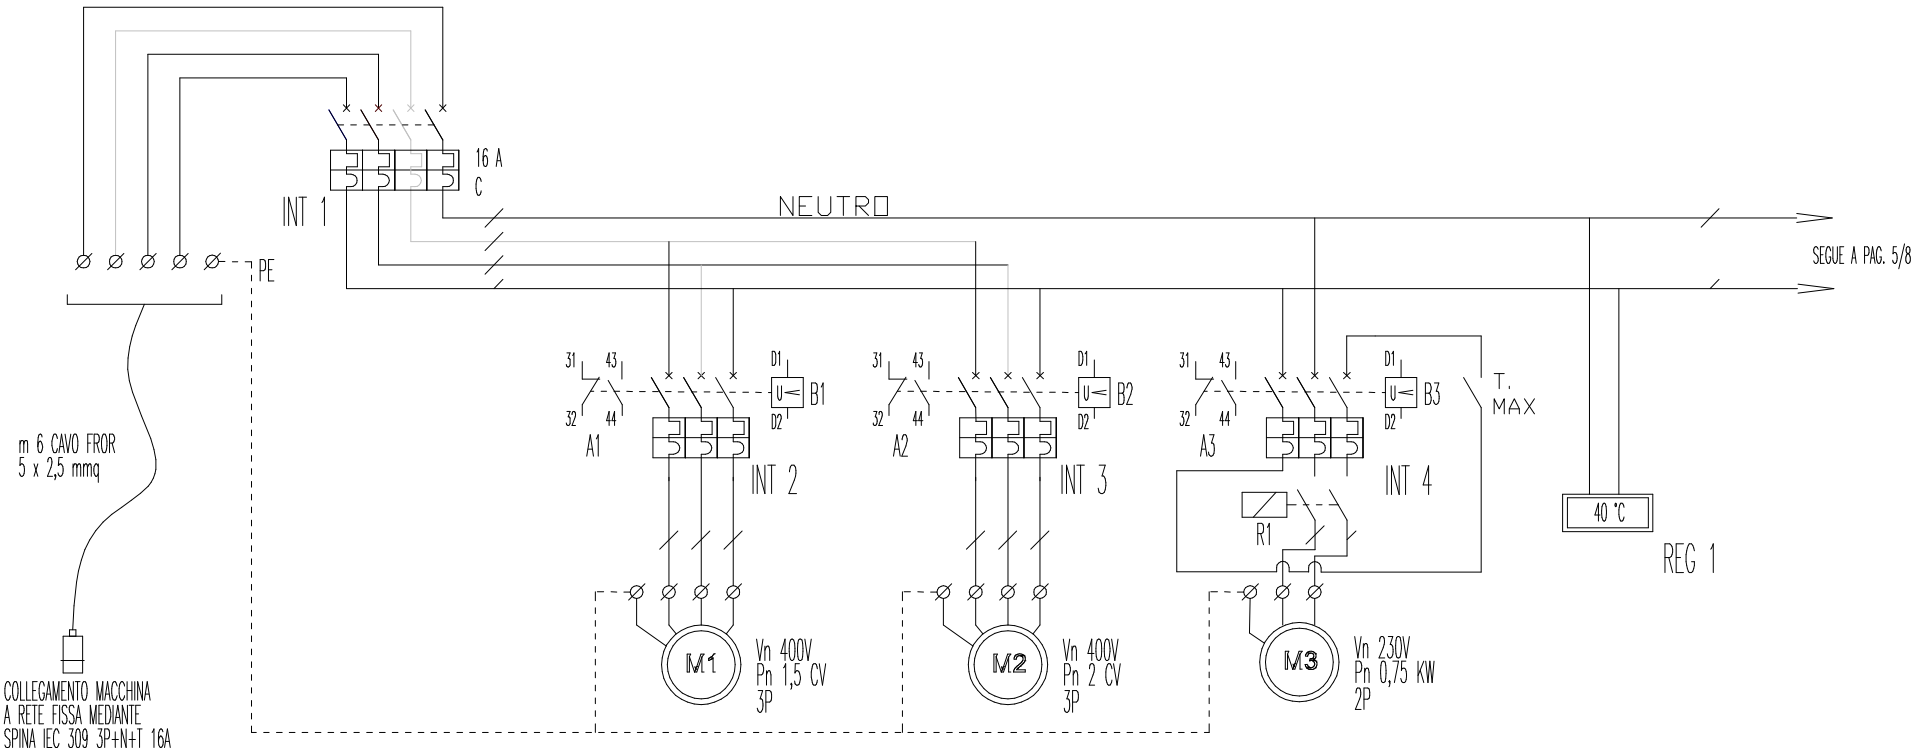


RIFERIMENTO POSIZIONE	01		02		03		04		05	
DESCRIZIONE CIRCUITO UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE QUADRO		ALIMENTAZIONE MOTORE 1 COCLEA		ALIMENTAZIONE MOTORE VENTILATORE		ALIMENTAZIONE BRUCIATORE		TERMOREGOLATORE	
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA	L1−L2−L3−N		L1−L2−L3		L1−L2−L3		L1−N		L1−N	
TENSIONE	400	(V)	400	(V)	400	(V)	230	(V)	230	(V)
POTENZA PRESUNTA CARICO	9900	(W)		(W)		(W)		(W)		(W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA	16	(A)		(A)		(A)		(A)		(A)
MARCA INTERRUTTORE/ FUSIBILE										
MODELLO										
N° POLI	4		3		3		2		2	
CORRENTE NOMINALE	16	(A)		(A)		(A)		(A)		(A)
CURVA INTERVENTO										
CORRENTE DIFFERENZIALE		(A)		(A)		(A)		(A)		(A)
POTERE DI INTERRUZIONE	6000	(A)		(A)		(A)		(A)		(A)
FUSIBILE - TAGLIA	−−	(A)		(A)		(A)		(A)		(A)
TIPOLOGIA CONDUTTURA	N07V−K		FROR		FROR		FROR		N07V−K	
SEZIONE FASE ADOTTATA		mmq	2,5	mmq	2,5	mmq	1,5	mmq	1,5	mmq
SEZIONE NEUTRO		mmq	–	mmq	–	mmq	–	mmq	–	mmq
SEZIONE PE		mmq	2,5	mmq	2,5	mmq	1,5	mmq	1,5	mmq
LUNGHEZZA CONSIDERATA LINEA	2	mt	2	mt	2	mt	2	mt	2	mt
TIPO POSA (CEI35024)	−−		−−		−−		−−		−−	

QUADRO ESSICATORE 400V

CARATTERISTICHE QUADRO:
CHIUSURA A CHIAVE
PORTA CON OBLO' TRASPARENTE

Tensione di alimentazione 400V AC
Grado di protezione involucro IP65

Cavi: cablaggio N07V-K
alim. Motori FROR

QUADRO TIPO
QES400

E' vietata la riproduzione parziale o integrale non autorizzata del presente elaborato.